



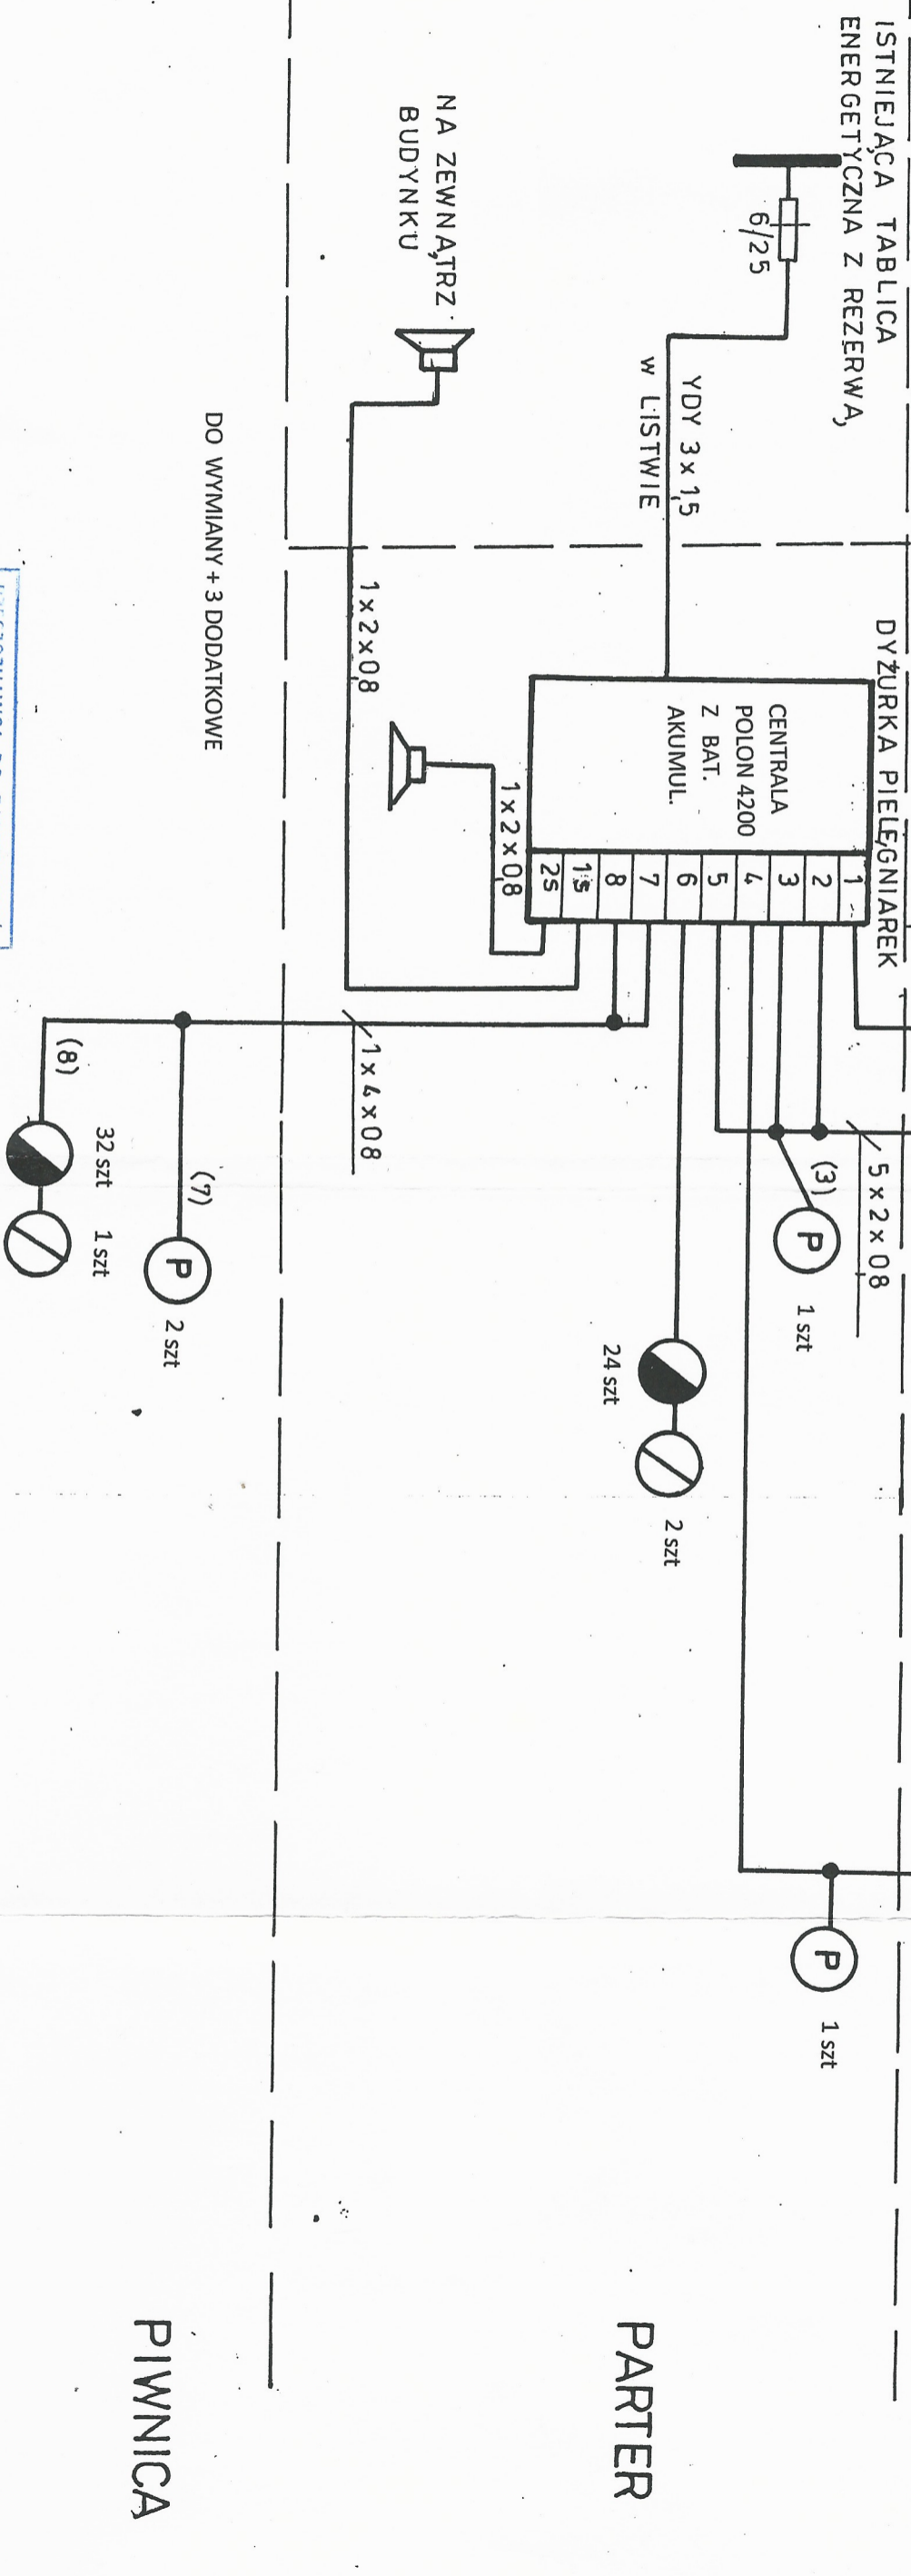


OZNACZENIA :

-  CZUKA OPTYCZNA DOR - 4043
-  CZUKA NADMIAROWO-RÓŻNICOWA
-  RĘCZNY PRZCIŚK POŻAROWY
-  SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY



DO WYMIANY + 3 DODATKOWE

INŻYNIERSTWO DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Wysocki
nr upr. 380198
10.10.2013
Zgodność projektu z wymogami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
Z. Lukaszewicz

Temat: modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w	
DPS w Krośnicach	
Tytuł rysunku:	
Schemat ideowy	
Adres inwestycji: Krośnice ul Kwiatowa 9	Data: 07.2023
Investor: Dom Pomocy Społecznej ul Kwiatowa 9	Nr rys.: 1
Projektant: Janina Pilecka	Podpis:
Nr upr 772/89/UW	Andrzej Kaczmarek
Nr upr 352/79/UW	